

KIT IDRAULICO OUTBOX

Termocamini Idro


Sistema a vaso aperto accoppiato in parallelo con Caldaia a gas a vaso chiuso con funzioni:



RISCALDAMENTO



ACQUA CALDA SANITARIA
(optional **ACQUAclima**)

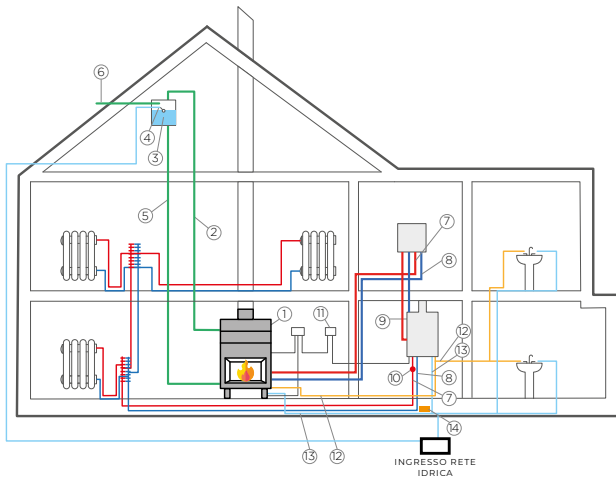

— TUBO MANDATA — TUBO SFIATO — TUBO ACQUA CALDA (a.c.s.)
— TUBO RITORNO — TUBO ACQUA FREDDA (a.c.s.)

- 1 - Termocamino + **ACQUAclima** (optional)
- 2 - Tubo di sicurezza caldaia minimo Ø 1"
- 3 - Vaso di espansione aperto
- 4 - Valvola di riempimento automatica
- 5 - Tubo di alimentazione caldaia Ø 3/4"
- 6 - Tubo troppo pieno minimo Ø 1"
- 7 - Tubo di mandata caldaia a legna Ø 1"
- 8 - Tubo di ritorno caldaia a legna Ø 1"
- 9 - Caldaia a gas
- 11 - Cronotermostato o termostato ambiente
- 12 - Tubo di uscita acqua calda sanitaria
- 13 - Tubo di ingresso acqua sanitaria
- 14 - Valvola deviatrice 3 vie

MONTAGGIO:



Seguire le norme di sicurezza previste, per i generatori di calore a combustibili solidi, nel D.M. 1/12/1975 e relativi aggiornamenti, oltre alla norma specifica UNI 10683. Eseguire quindi il montaggio solo a vaso aperto con tubo di sicurezza a sfogo libero del diametro minimo di 1". Ogni generatore deve avere una potenzialità massima al focolare inferiore a 34,89 KW/h (30.000 Kcal/h) e funzionare uno alla volta.

MATERIALI:

- **IMPIANTO TERMICO** tubazione in ferro o in rame coibentato
- **ACQUA CALDA SANITARIA** tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato
- **ACQUA FREDDA** tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato

FLUIDO TERMOVETTORE

In località in cui la temperatura può scendere sotto lo 0°C, è necessario usare un fluido termovettore costituito da acqua additivata con glicole in percentuale, come riportato nel grafico allegato, in funzione della temperatura minima storica della località di installazione.




- 1 - Circolatore alta eff. 6mt
- 2 - Scambiatore a piastre 30kw
- 3 - Valvola di sfiato manuale
- 4 - Pozzetto sonda 2
- 5 - Scatola per collegamenti elettrici

- 6 - Supporto di sostegno
- 7 - Ritorno impianto
- 8 - Mandata impianto
- 9 - Ritorno termocamino
- 10 - Mandata termocamino

DIMENSIONI (mm)

A	Larghezza totale	450
B	Altezza totale	470
C	Profondità totale	134
D	Interasse attacchi	65

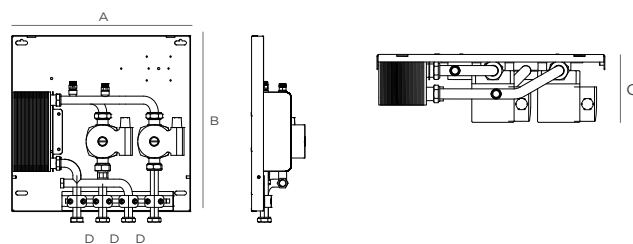

Lo schema ha scopo puramente indicativo, la ditta ClimaCalorR declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere, non derivanti dalla fabbricazione.

BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it